

2i Rete Gas S.p.A.- Area Perugia-Viterbo

Informativa ai clienti finali per la corretta gestione della disattivazione e riattivazione della fornitura gas.

DISINNESCO ORDIGNO BELLICO VIA DELLE FORNACI-STRADA FOSSATONE
MARCIANO-PG



03/11/2024

Impianto di distribuzione del GAS METANO Città di Marsciano

**Piano Operativo di gestione dell'evento rilevante di disinnescamento dell'ordigno bellico
Via delle Fornaci- sponda torrente Fossatone (coordinate geografiche
42.91.18.6269N – 12.35.30.2527 E) nel Comune di Marsciano-PG.**

PREMESSE

Sulla scorta delle informazioni acquisite durante gli incontri svolti in Prefettura di Perugia, nel corso dei quali è stato illustrato, principalmente dagli Artificieri, il diverso livello di rischio per persone e/o infrastrutture esposte ad onda d'urto, in funzione della loro distanza dal punto di potenziale esplosione dell'ordigno e sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla Prefettura di Perugia ed elaborate dal Comando Genio Ferrovieri Castelmaggiore (BO), a fronte del sopralluogo effettuato in campo in data 16.05.2024 è stato elaborato il seguente Piano d'Emergenza.


Negli incontri svolti presso la Prefettura di Perugia è emersa l'impossibilità, per gli artificieri, di realizzare opere di contenimento finalizzate ad abbattere le distanze di sicurezza previste nel documento elaborato in quanto la presenza della condotta di trasporto della SNAM esercitata alla pressione di circa 70 bar e la posizione dell'ordigno, adagiato nel letto del torrente Fossatone, non consentono il posizionamento delle strutture necessarie per contenere i rischi derivanti dalle operazioni di despolettamento dell'ordigno.

Tale circostanza rende necessaria la completa evacuazione della popolazione per un raggio di circa 1.513 m. dall'ordigno, coinvolgendo la gran parte del centro abitato di Marsciano, ed allo stesso tempo risulta necessario sospendere l'erogazione del gas alla condotta di trasporto di proprietà della SNAM alimentante la nostra cabina di Re.Mi. 34696201, destinata al servizio di distribuzione gas metano al Comune di Marsciano ed al comune di Collazzone e parte della nostra rete di distribuzione in MP 4[^] specie ivi compresa la cabina Re.Mi. di Marsciano, poste in adiacenza all'ordigno stesso.

Non è prevista l'interruzione programmata del servizio di distribuzione gas ai clienti finali come previsto dall'ARERA ma, al fine di garantire la massima sicurezza impiantistica, è necessario che i clienti finali che ricadono nell'area da evacuare, al momento di lasciare la propria abitazione ogni singolo cliente finale proceda in autonomia con la chiusura del proprio misuratore gas attraverso la chiusura della valvola di sezionamento posta a monte dello stesso misuratore. Tale operazione garantisce un maggior grado di sicurezza impiantistica nel caso di un malagurata ipotesi di esplosione dell'ordigno in fase di spolettamento con conseguente proiezione sul piano verticale di schegge che potrebbero arrecare danni agli impianti di distribuzione gas posti fuori terra.

Definizione area intervento di evacuazione.

Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di bonifica dell'ordigno bellico da parte degli artificieri è prevista un'area di sicurezza del raggio di circa 1.513 m. che verrà completamente evacuata

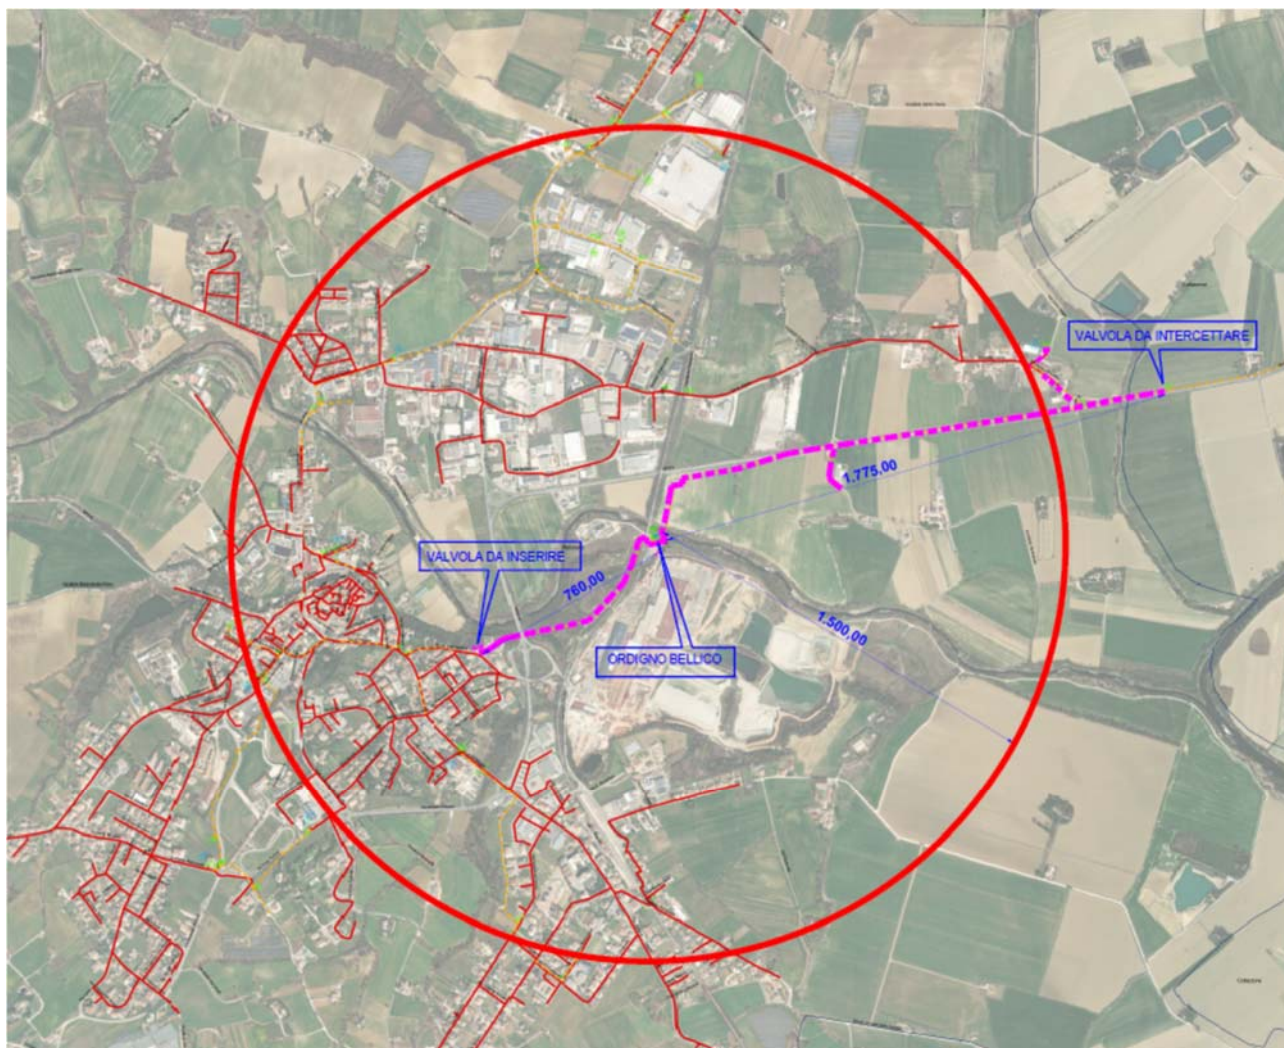


Nel lasciare le abitazioni si raccomanda ai singoli clienti finali di procedere in autonomia alla chiusura preventiva della valvola d'intercettazione posta a monte del misuratore seguendo le indicazioni fornite nella guida allegata.

Va considerato che molte delle utenze interessate dall'evacuazione (circa 2.200) potrebbero essere dotate di una "mensola con serratura" (vedi esempio foto allegata) atta a garantire la

sicurezza dell'impianto onde evitare possibili manomissioni da terzi in assenza del cliente finale interessato.



Valvola a monte del misuratore

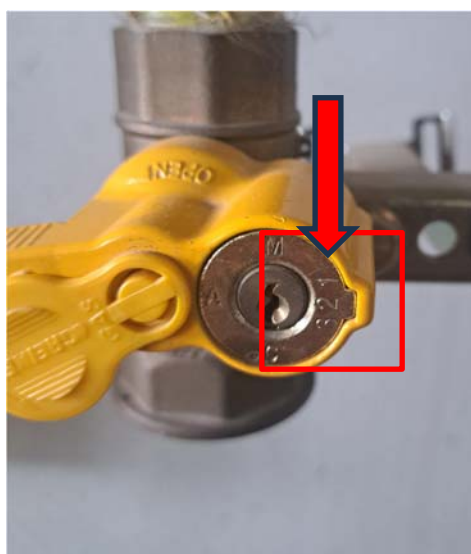


numero chiave stampigliato sul nottolino

L'utilizzatore della fornitura dovrà preventivamente verificare la disponibilità della chiave necessaria alla **"riapertura in autonomia"** del misuratore stesso, chiave che, qualora non disponibile, potrà essere ritirata preventivamente a partire dalla giornata del 21.10.2024 presso i ns uffici siti in via Via A. Morettini 39- Perugia.- segnalando ai nostri operatori il numero stampigliato nel nottolino d'ottone, come da dettaglio sopra riportato.

Per gli utenti che non sono nelle condizioni di raggiungere la sede di via A. Morettini a partire dalla data del 21.10.2024 tutti i giorni dal lunedì al giovedì è disponibile un servizio di raccolta informazioni raggiungibile al numero 075-8149978 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 16:30 al quale risponderà un nostro tecnico che guiderà il chiamante nella raccolta delle informazioni per recuperare il numero della chiave e prenderà nota della richiesta per poi rendere disponibile la chiave stessa a partire dalle ore 10:00 del 03.11.2024 presso il sito messo a disposizione dal comune ubicato presso gli impianti sportivi di Marsciano che fungeranno anche da punto di ritrovo per la popolazione costretta a lasciare le proprie abitazioni.

Le stesse informazioni saranno anche raccolte dall'amministrazione comunale attraverso la propria struttura e verranno messe a disposizione della scrivente per poter garantire la consegna della chiave nella mattinata del 03.11.2024 presso gli impianti sportivi di Marsciano

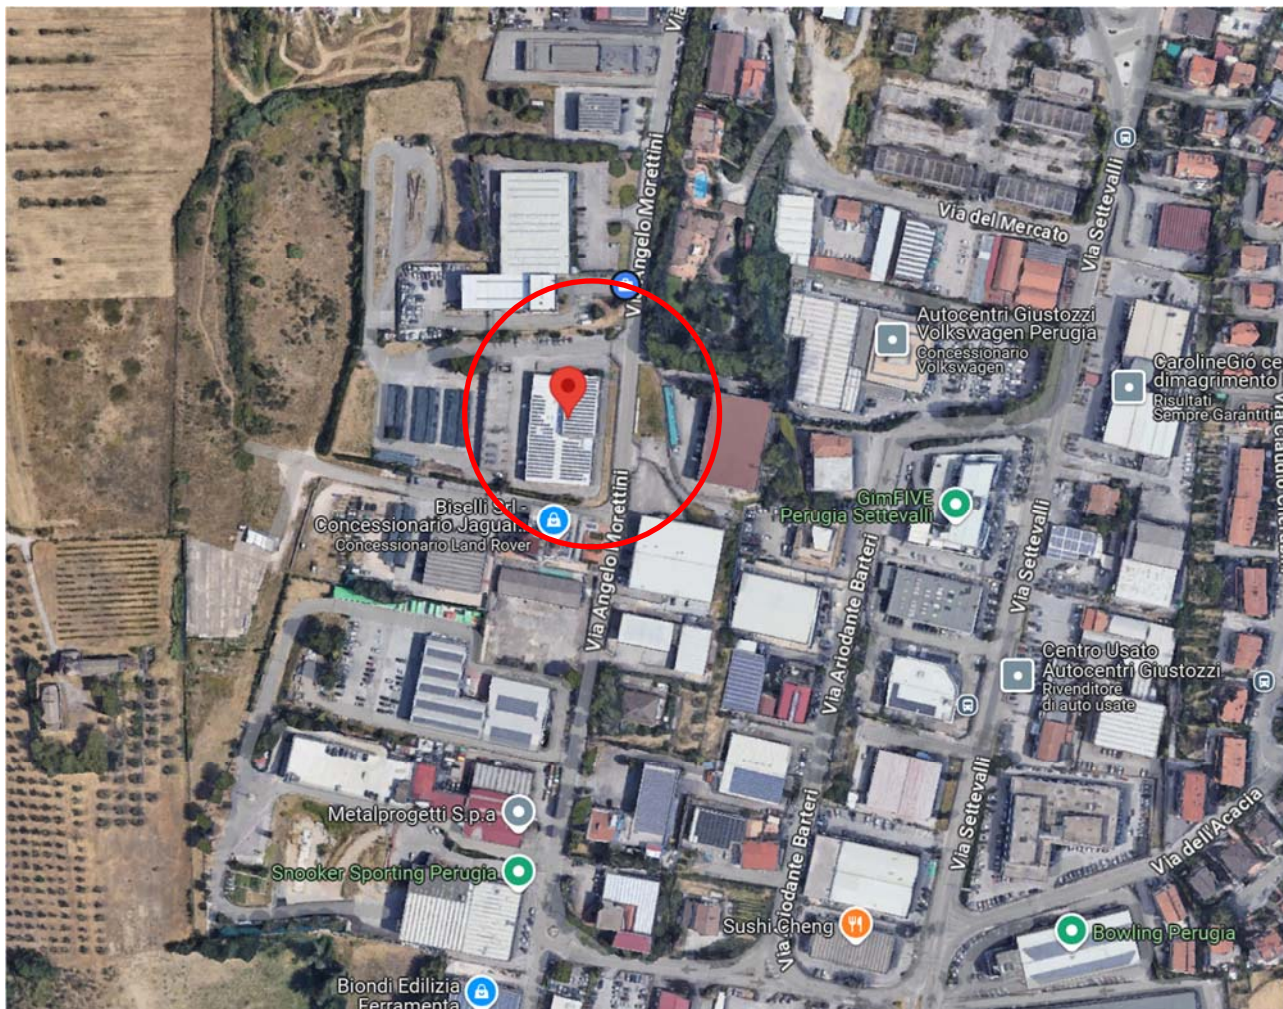

Ubicazione sede 2i Rete Gas S.p.A. Perugia- via A.Morettini 39 Perugia
(coordinate 42.08832– 12.36494)

RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine dell'esecuzione degli interventi da parte degli artigiani ed una volta ripristinate le condizioni di sicurezza e garantita la possibilità di ingresso presso le proprie abitazioni dei clienti insistenti nell'area in questione, ogni singolo cliente potrà provvedere in completa autonomia alla riapertura del misuratore ed alla riaccensione degli apparecchi utilizzatori seguendo le indicazioni riportate nell'allegato 2.

Nel caso si manifestino eventuali anomalie contattare il numero verde **800.901.313**.



DIPARTIMENTO CENTRO
AREA PERUGIA - VITERBO
06128 PERUGIA, Via A. Morettini, 39
F +39 02-93899901
2iretegas@pec.2iretegas.it

Allegati:

- Allegato 1: raccomandazioni ai clienti finali.

Roberto Bastianelli
Il Responsabile dell'Emergenza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente

Allegato 1

RACCOMANDAZIONI AI CLIENTI FINALI.

Già dei giorni precedenti il disinnesco accertarsi della disponibilità della chiave di riapertura della valvola posta a monte del misuratore.

Il giorno 03.11.2024, prima di lasciare la propria abitazione procedere come segue:

- **Controllare che tutti gli apparecchi utilizzatori siano spenti;**
- **Chiudere il rubinetto a monte del contatore per tutto il periodo di assenza e fino a cessata emergenza.**

Nel momento del rientro nell'abitazione procedere in autonomia con la riattivazione del suo impianto seguendo le indicazioni sotto riportate:

- 1. accertare la chiusura di tutti gli apparecchi utilizzatori;**
- 2. aprire il rubinetto posto a monte del misuratore;**
- 3. accendere il gas del piano cottura per alcuni minuti avendo cura di areare i locali; nel caso in cui l'accensione non fosse immediata, insistere in tale operazione sino ad assicurarsi che la fiamma sia regolare;**
- 4. ripetere le operazioni del punto 3 per ogni apparecchio gas.**

Si raccomanda di controllare il regolare funzionamento di ciascun apparecchio durante i primi minuti di funzionamento.
In caso di anomalie la invitiamo a rivolgersi al seguente numero telefonico **800.901.313**

Marsciano, 03.11.2024.